
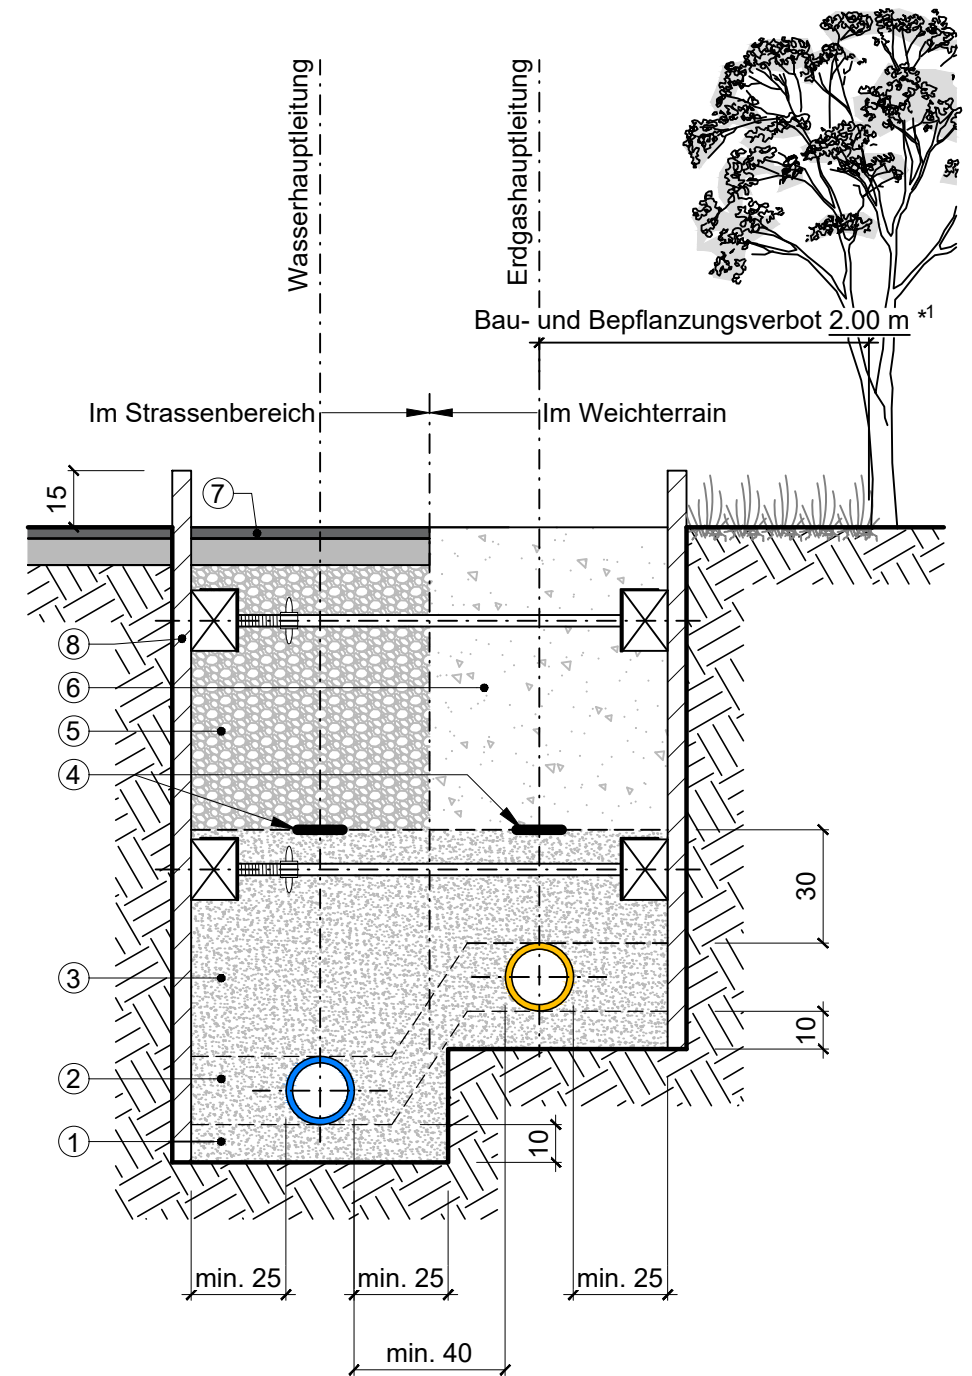
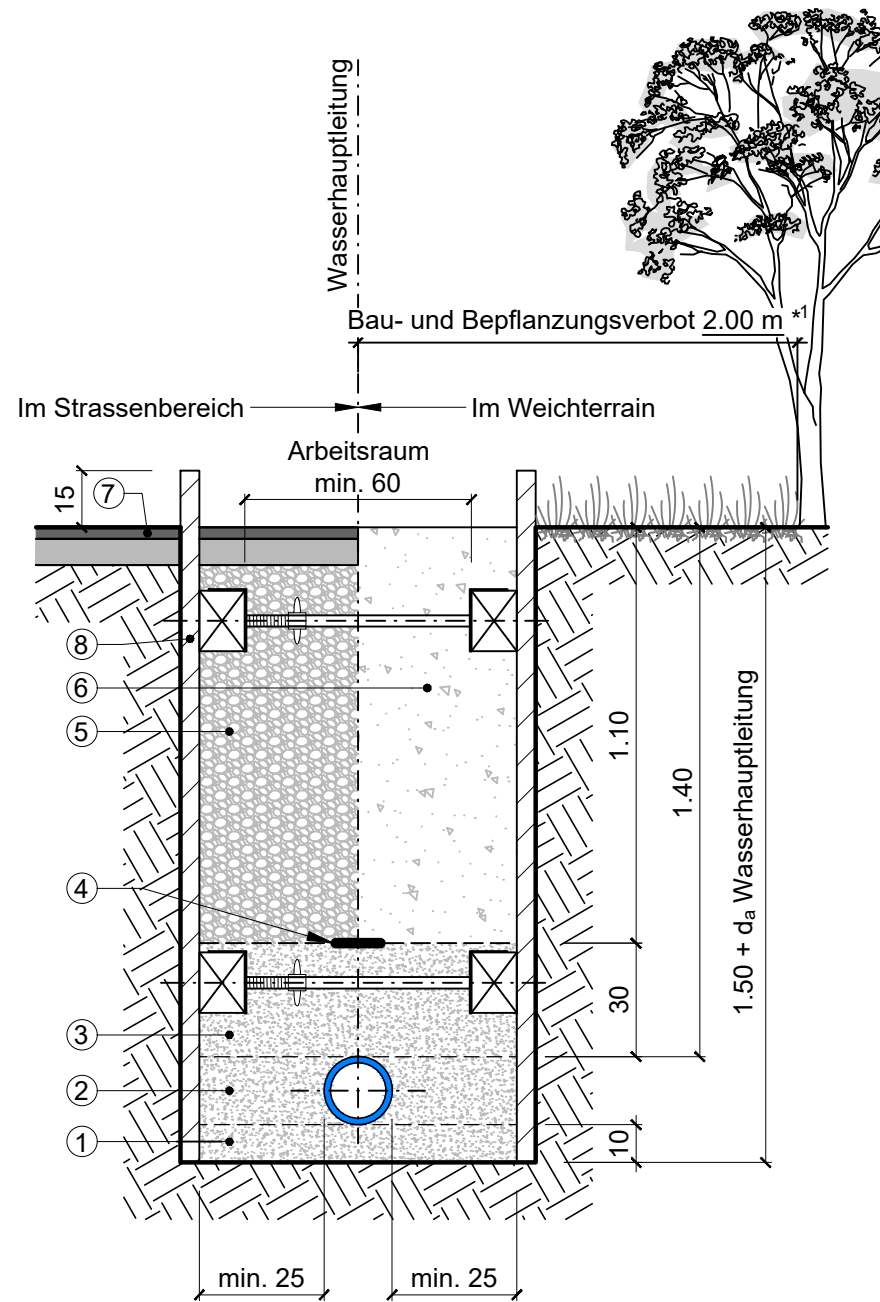


*1 = **Bäume / Sträucher:**
 Bäume und Baumkronen sowie Sträucher mit tiefschlagenden Wurzeln, müssen einen Mindestabstand von 2.00 m zu den Werkleitungen einhalten.

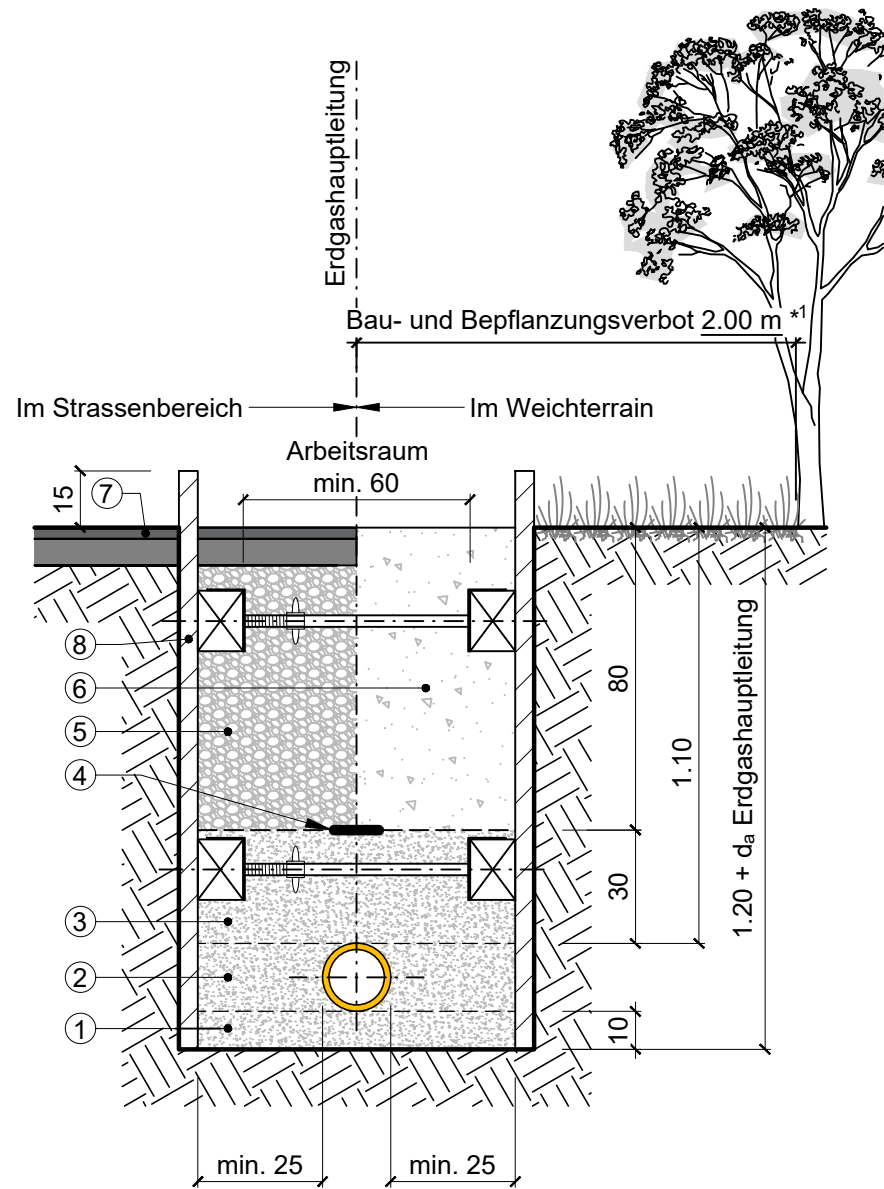

Normblatt Grabenprofil

Erdgas- und Wasserhauptleitung

Ihr regionaler
Energieversorger. **SWG**

Brühlstrasse 15
2540 Grenchen
Tel. 032 654 66 66
www.swg.ch
info@swg.ch

Gez.	jk	07.05.2018	Ind.	Gez.	Gepr.	Datum	Änderungen	Plan Nr.
Gepr.	bl	07.05.2018	a	eg	bl	03.05.2022	Layoutanpassung	TN-1034a
Format		297 x 420	b	--	--	--	--	Anlage Nr. ----
Massstab		1:20	c	--	--	--	--	Therefore Nr. 110-7-2017-004

M:\06_Topf SWG\110-7-2017-004 Normblätter Topf004_Grabenprofil Grenchen\04 Master\110-7-2017-004-004_d01.dwg

Legende:

- ① Bettungssicht
 - ② Verdämmungsschicht
 - ③ Schutzschicht
 - ④ Warnband, Lieferung SWG / verlegen bauseits
 - ⑤ Grabenauffüllung ungebundene Gemische (gem. SN 670 119-NA) in Schichten eingebracht
 - ⑥ Aushubmaterial
 - ⑦ Belag
 - ⑧ Spriessung gemäss Bauarbeitenverordnung (BauAV)
- } Betonkies 0/16 mm

Allgemein: Leitungsabstände gemäss SIA 205